



Densité

1.6



Analyse

Laboratoire AUREA



Calibre

0/15



Conditionnement

Vrac ou Big-Bags




Approvisionnement

Sur plateforme ou Livré

GRANULOMÉTRIE

Type de sol : sable calcaire

	%
Sables grossiers	38,4
Sables fins	15,5
Limons grossiers	9,6
Limons fins	15,4
Argiles	14,3

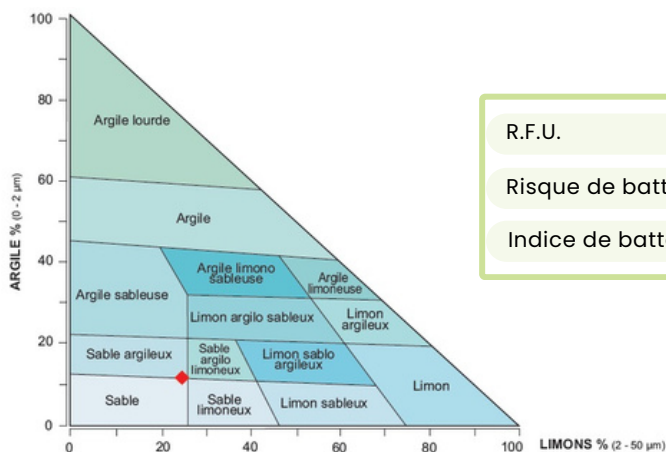

R.F.U. 80

Risque de battance Faible

Indice de battance 0.1

ÉLÉMENTS FERTILISANTS

Interprétation classique basée sur la CEC

éléments	mg/kg	borne d'intervalle	interprétation
Phosphore Olsen	99	30 - 80	Élevé
Potassium	1175	60 - 100	Excessif
Magnésium	397	90 - 130	Satisfaisant

STATUT ACIDO-BASIQUE

pH eau : 8,5 sol basique

CaCO₃ : 15,9%

CaO : 12879 mg/kg

STATUT ORGANIQUE

Matière organique : 6,8%

Azote total : 0,31%


Rapport C/N : 12,6

CEC ET ÉQUILIBRES CHIMIQUES

Capacité d'Échange Cationique (CEC) : 105 meq/kg


	%
Potassium/CEC	23,9
Calcium/CEC	439,7
Magnésium/CEC	19
Tx de saturation S/T	>100

ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES

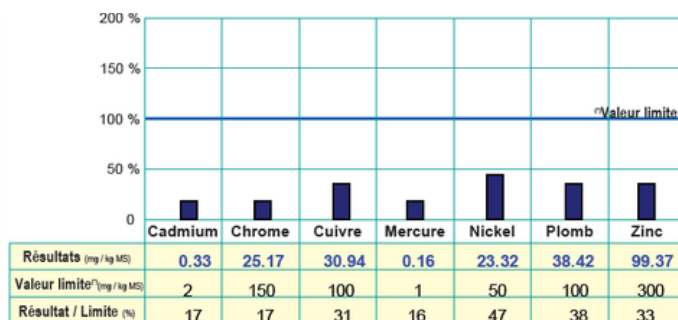

*possibilité de Fertigreen mycorhize

*le calibre peut varier en fonction des conditions climatiques (0/15)



PERMÉABILITÉ


Étude réalisée le 30/01/2025



Observations :

L'essai a été réalisé à la cote -0,20m/TN

Essai réalisé à charge variable, pas de dispositif de maintien de charge utilisé.

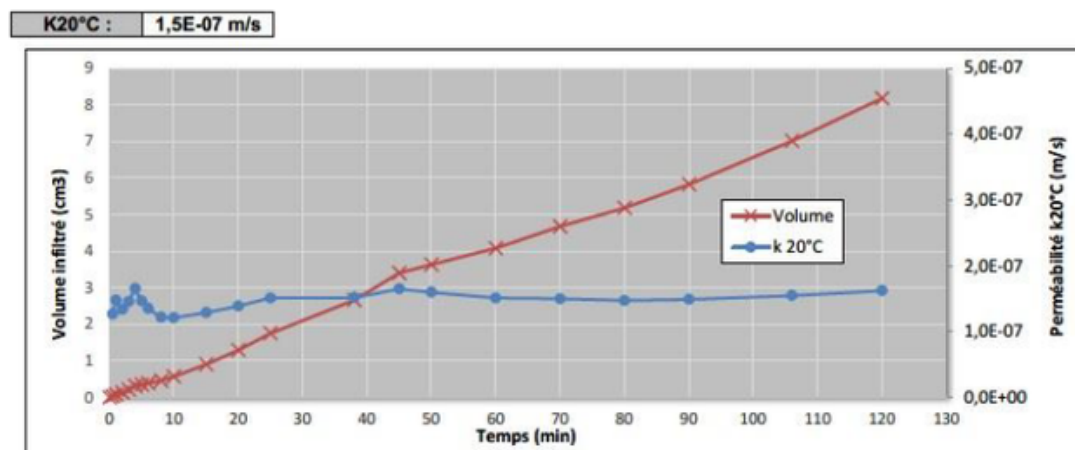

Graviers sans sable ni éléments fins

TYPE DE SOL

K (m/s ou m³/m²/s)

K (mm/h))

Possibilité d'infiltration



Sable avec gravier ; sable grossier à fin



Sable très fin ; limon grossier à argileux



Argile limoneuse à argile homogène

10⁻¹ 10⁻² 10⁻³

360 000 36 000 3 600

Excellente

10⁻⁴ 10⁻⁵

360 36

Bonne

10⁻⁶ 10⁻⁷ 10⁻⁸

3.6 0.36 0.036

Moyenne à faible

10⁻⁹ 10⁻¹⁰ 10⁻¹¹

0.0036 0.00036 0.000036

Très faible à nulle